

ПАСПОРТ СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ SMV

ТУ 7326-001-89653663-2022

SMV.22.01.ПИ

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом стаканов монтажных (далее по тексту «стаканы») SMV.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Стакан ТУ 7326-001-89653663-2022


SMV			
Обозначение	Исполнение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20 __ г. Отметка о приемке качества _____


2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

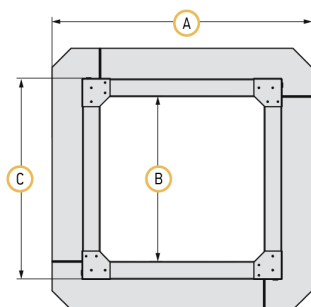

Общий вид типоразмеров 355-1000



Общий вид типоразмеров 1120-1250

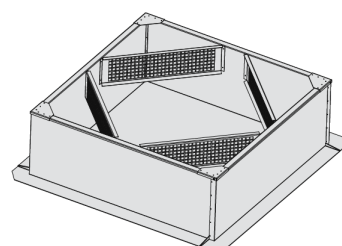

Внешний вид и основные размеры стаканов

Массогабаритные характеристики стаканов

Тип стакана	A, мм	B, мм	C, мм	Масса стакана, кг		Для вентилятора
				SMV	SMV-U	
SMV-355, SMV-U-355	761	481	586	13,8	27,8	VSDB/VSDV-35A/B
SMV-400, SMV-U-400	802	522	627	14,8	29,8	VSDB/VSDV-40A/B
SMV-450, SMV-U-450	833	552	657	23,1	38,7	VSDB/VSDV-45A/B
SMV-500, SMV-U-500	962	681	786	28,0	46,9	VSDB/VSDV-50A/B
SMV-560, SMV-U-560	1112	831	936	33,7	56,4	VSDB/VSDV-56A/B
SMV-630, SMV-U-630	1195	913	1024	49,3	73,9	VSDB/VSDV-63A/B
SMV-710, SMV-U-710	1256	974	1075	51,3	77,3	VSDB/VSDV-71A/B
SMV-800, SMV-U-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	VSDB/VSDV-80A/B
SMV-900, SMV-U-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	VSDB/VSDV-90A/B
SMV-1000, SMV-U-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	VSDB/VSDV-100A/B
SMV-1120, SMV-U-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	VSDB/VSDV-112A/B
SMV-1250, SMV-U-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	VSDB/VSDV-125A/B

Стаканы используются для монтажа промышленных вентиляторов к конструкциям плоской или скатной кровли зданий и сооружений. Температура перемещаемого вентилятором воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Стаканы устанавливаются снаружи помещения с соблюдением требований настоящего паспорта и паспорта вентилятора.

Стаканы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Стаканы изготовлены из листовой оцинкованной стали марки 08ПС.

Стаканы стандартно изготавливаются в двенадцати типоразмерах в зависимости от размеров вентилятора и в двух исполнениях: стандартное и утепленное (имеет дополнительную маркировку -U).

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Стакан – 1 шт.
- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации SMV.22.01.ПИ - 1шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят. Стаканы поставляются упакованными в стретч-пленку или без упаковки.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к монтажу стаканов и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, настоящем паспорте и паспорте на вентилятор.

4.2. Обслуживание и ремонт стаканов необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж стаканов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации, настоящего паспорта и паспорта на вентилятор.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр стаканов. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод стаканов в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Стаканы устанавливаются на кровлю так, чтобы опорная поверхность для вентилятора находилась в горизонтальном положении.

5.4. Соединение стаканов с монтажными конструкциями осуществляется с в зависимости от типа кровли в соответствии с паспортом на вентилятор.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентилятора или вентиляционной системы (установки) в составе которой установлен стакан.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений;
- надежность крепления вентилятора к стакану и стакана к кровле.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Стаканы консервации не подвергаются.

7.2. Стаканы транспортируются в готовом виде. При транспортировке водным транспортом стаканы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Стаканы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

7.4. Стаканы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

7.5. Стаканы в утепленном исполнении следует защитить от попадания воды в утеплитель при хранении и транспортировании.

8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы стаканов 7 лет.

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.



При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

(наименование организации продавца)

(адрес, телефон/факс)

Дата продажи _____ ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ _____

Отметка дилера _____

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	DATA:	
2	DATA:	
3	DATA:	

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru