

ПАСПОРТ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОВОРОТНЫЙ VB39M

Клапаны регулирующие поворотные серии предназначены для применения в системах теплоснабжения, где допускается некоторая протечка теплоносителя через закрытый клапан, и нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования.

Клапаны можно использовать совместно с редукторными электрическими приводами ZBA.






1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	DN, мм	k_{vs} , м ³ /ч	PN, бар	Соединение
VB39M15A	15	1,0	10	1/2"
VB39M15B	15	1,63	10	1/2"
VB39M15C	15	2,5	10	1/2"
VB39M20A	20	4,0	10	3/4"
VB39M20B	20	6,3	10	3/4"
VB39M25A	25	10	10	1"
VB39M32A	32	16	10	1 1/4"


Условный проход	D, мм	15	20	25	32
Характеристика регулирования		линейная			
Протечка через закрытый клапан		при разделении - не более 0,02% потока; при смешении - не более 0,05% потока.			
Давление условное	P _y , бар	10			
Максимальный перепад давлений для закрытия клапана	бар	2 - при разделении потоков 1 - при смешении потоков			
Крутящий момент при P _y	Нм	5			
Регулируемая среда		вода или водный раствор гликолей с концентрацией до 50%			
Показатель кислотности регулируемой среды pH		от 7 до 10			
Температура регулируемой среды	°C	от 2 до 110			
Соединение с трубой		резьбовое (внутренняя резьба ISO 7/1)			
Материалы					
Корпус и регулирующая заслонка		Латунная отливка CuZn36Pb2As (BrassDZR,CW602N)			
Сальник		Латунная отливка CuZn36Pb2As (BrassDZR,CW602N)			
Кольцевое уплотнение шпинделя		EPDM			

Диаграмма зависимости давления от температуры

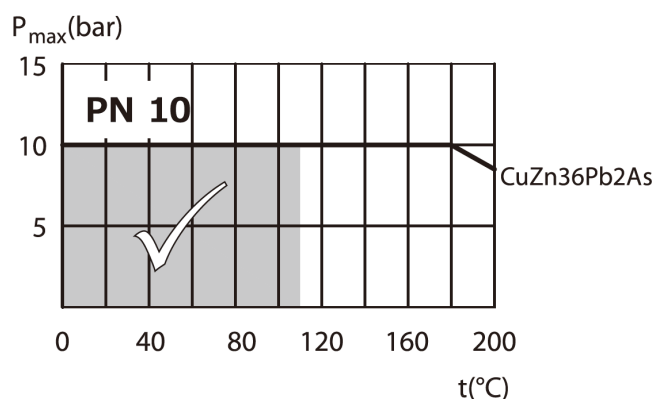

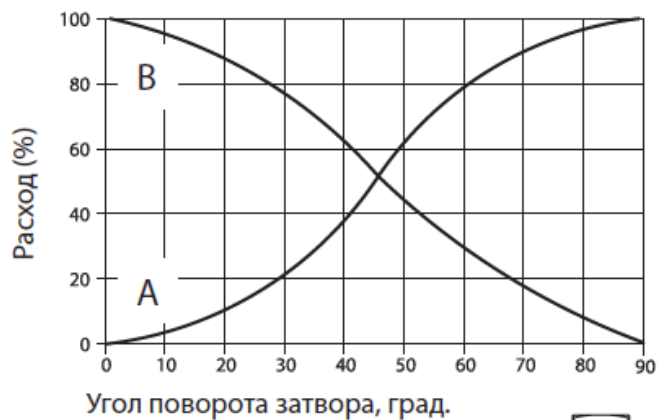


Смешение

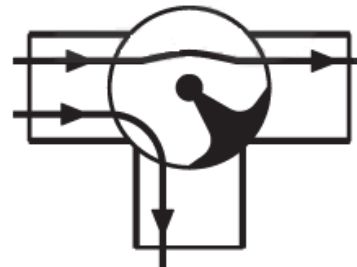

Разделение


Расход G (жидкость с плотностью, равной 1)

л/с м³/ч


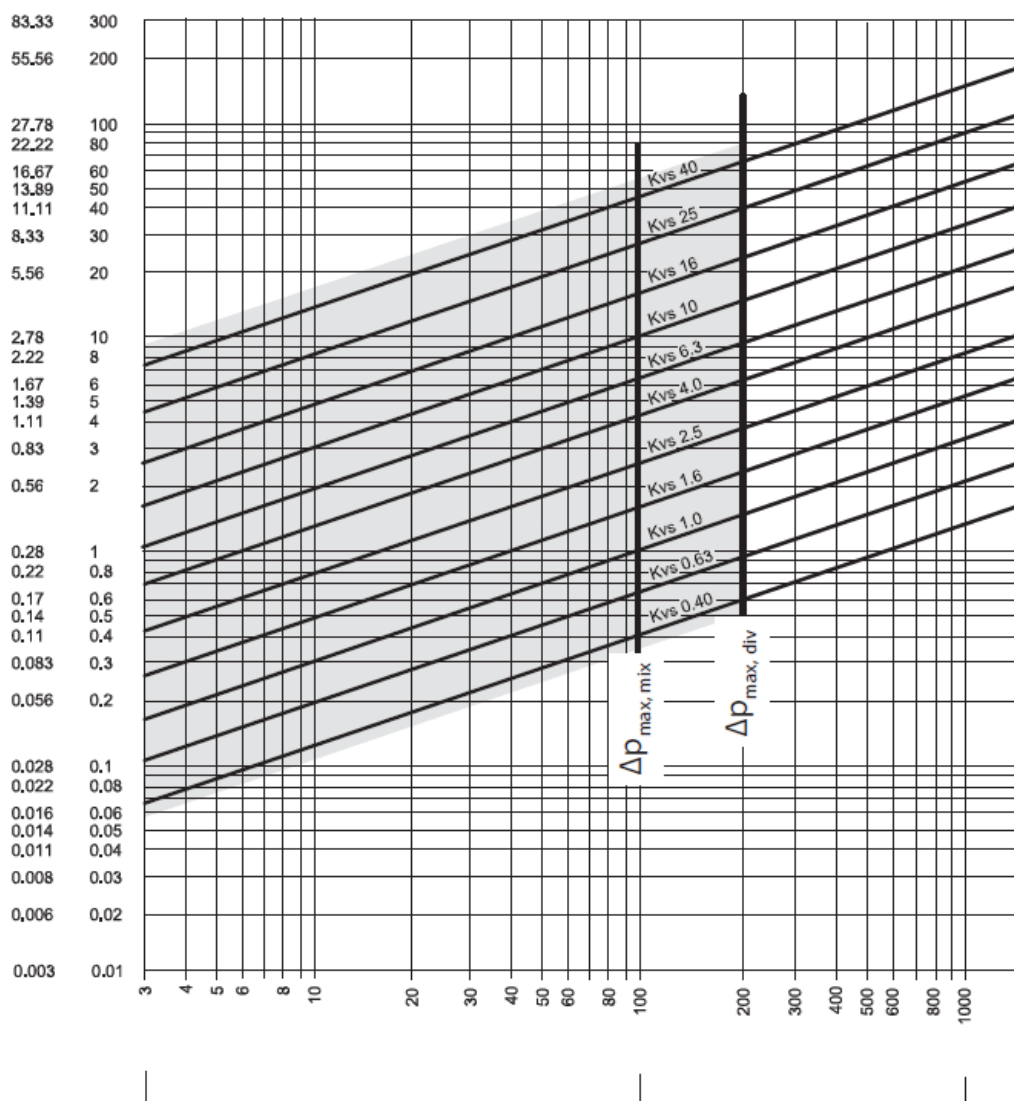


Перепад давлений ΔP , кПа

2 УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

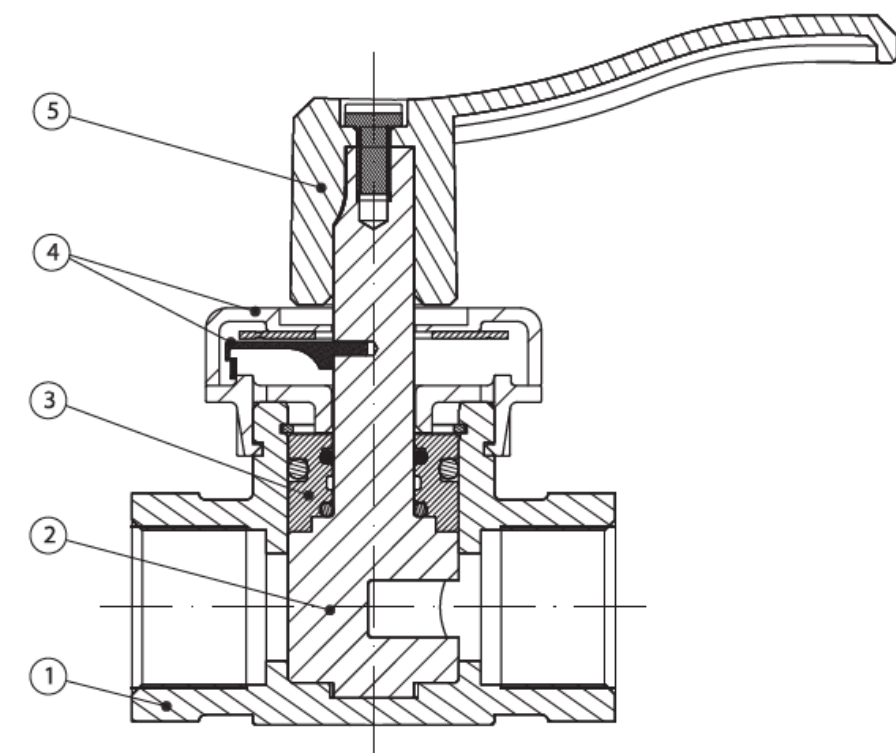

- 1. Корпус клапана
- 2. Регулирующий затвор
- 3. Сальник
- 4. Защитная крышка и стрелка-индикатор
- 5. Рукоятка

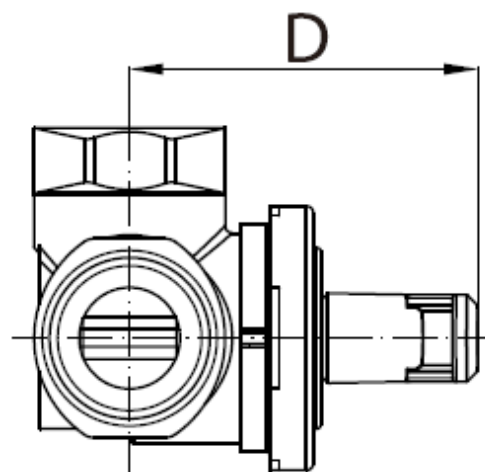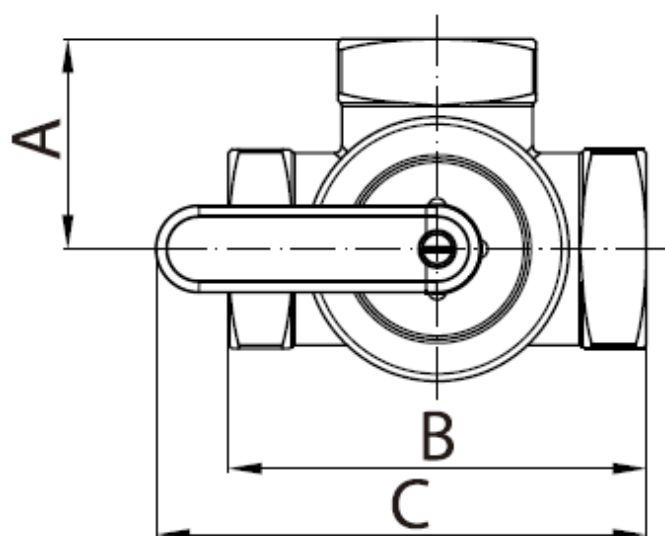

DN, мм	Размеры, мм					Масса, кг
	A	B	C	D	E	
15	36	72	114	88	143	0,55
20	36	72	114	88	143	0,58
25	41	82	119	92	147	0,92
32	47	94	125	97	152	1,2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Клапан – 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

4 МОНТАЖ


Перед монтажом клапана трубопроводная система должна быть промыта. Клапан следует защищать от напряжений изгиба со стороны трубопровода. Для этого рекомендуется устанавливать компенсаторы в местах механических нагрузок, чтобы избежать повреждения управляющих элементов.

5 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.

При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.



6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Изготовитель: WUXI HUISHAN AUTOMATIC CONTROLLER CO. LTD

Китай, 18 Tianzhu Road, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, China 214161.325605 China

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция соответствует всем национальным и международным стандартам, требования которых Государственным Законодательством РФ и техническими регламентами Таможенного союза признаны обязательными для данной продукции.

Номер декларации соответствия ТР ТС 010/2011:

ЕАЭС N RU Д-CN.РА.02.В.07081/23 до 26.02.2028г.

